



Windisch, 21.07.2026

Bauherrschaft / Grundeigentümer
Unterschrift der Pläne gedruckt, Pläne unterschrieben
Unterschrift der Pläne als PDF Datei: siehe separates Unterschriftenblatt

Projektverfasser
Unterschrift der Pläne gedruckt, Pläne unterschrieben
Unterschrift der Pläne als PDF Datei: siehe separates Unterschriftenblatt

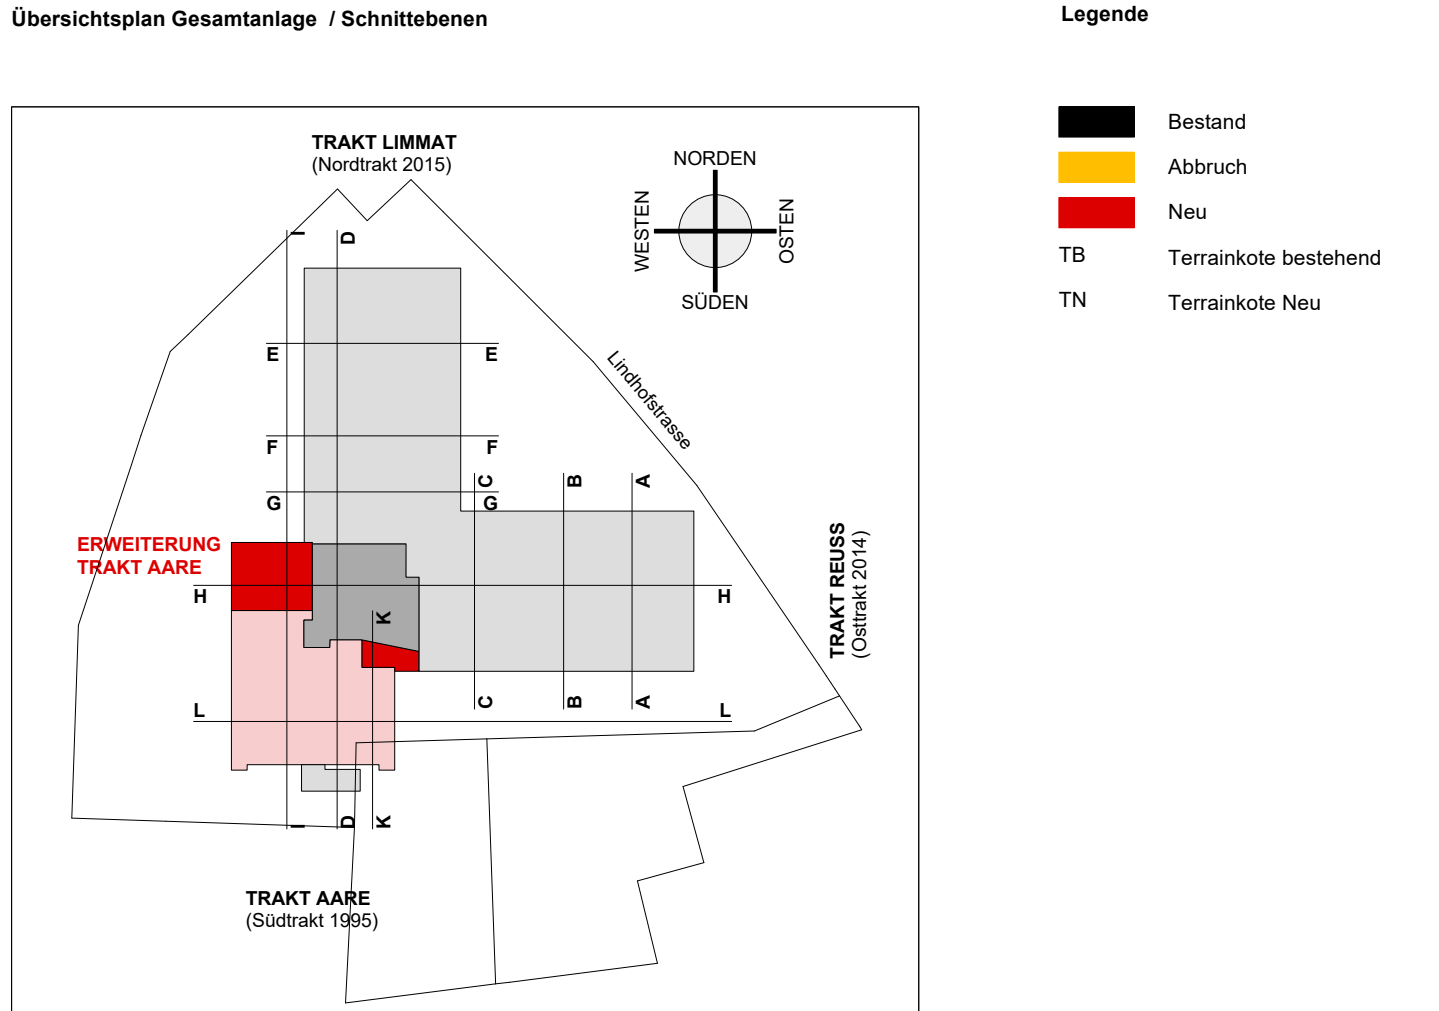

Höhenreferenzpunkt = 363.16 m ü.M. = Fertig Boden EG Trakt Aare			
Projektstand	Baufeingabe	Plan Nr.	100 - 05 B
Planstand	21.07.2026	Planmassstab	M 1:100
Planbezeichnung	Gesamtanlage	Plangrösse	120 x 85,1
Planbezeichnung	Grundriss Obergeschoss 5 - Brandschutz		
Baugenieur	Lindenhof Windisch - Sanierung Trakt Aare		
Objektadresse	Pflegezentrum Lindenhof, I. Lindhofstrasse 2 5210 Windisch		
Bauherrschaft	Sanierung AG Lindhofstrasse 2 5210 Windisch		
Projektverfasser	Erwin Architekten AG Spinnereistrasse 5 5300 Turg T 056 209 04 50 M 079 961 58 22 erwin@erwinarchitekten.ch		

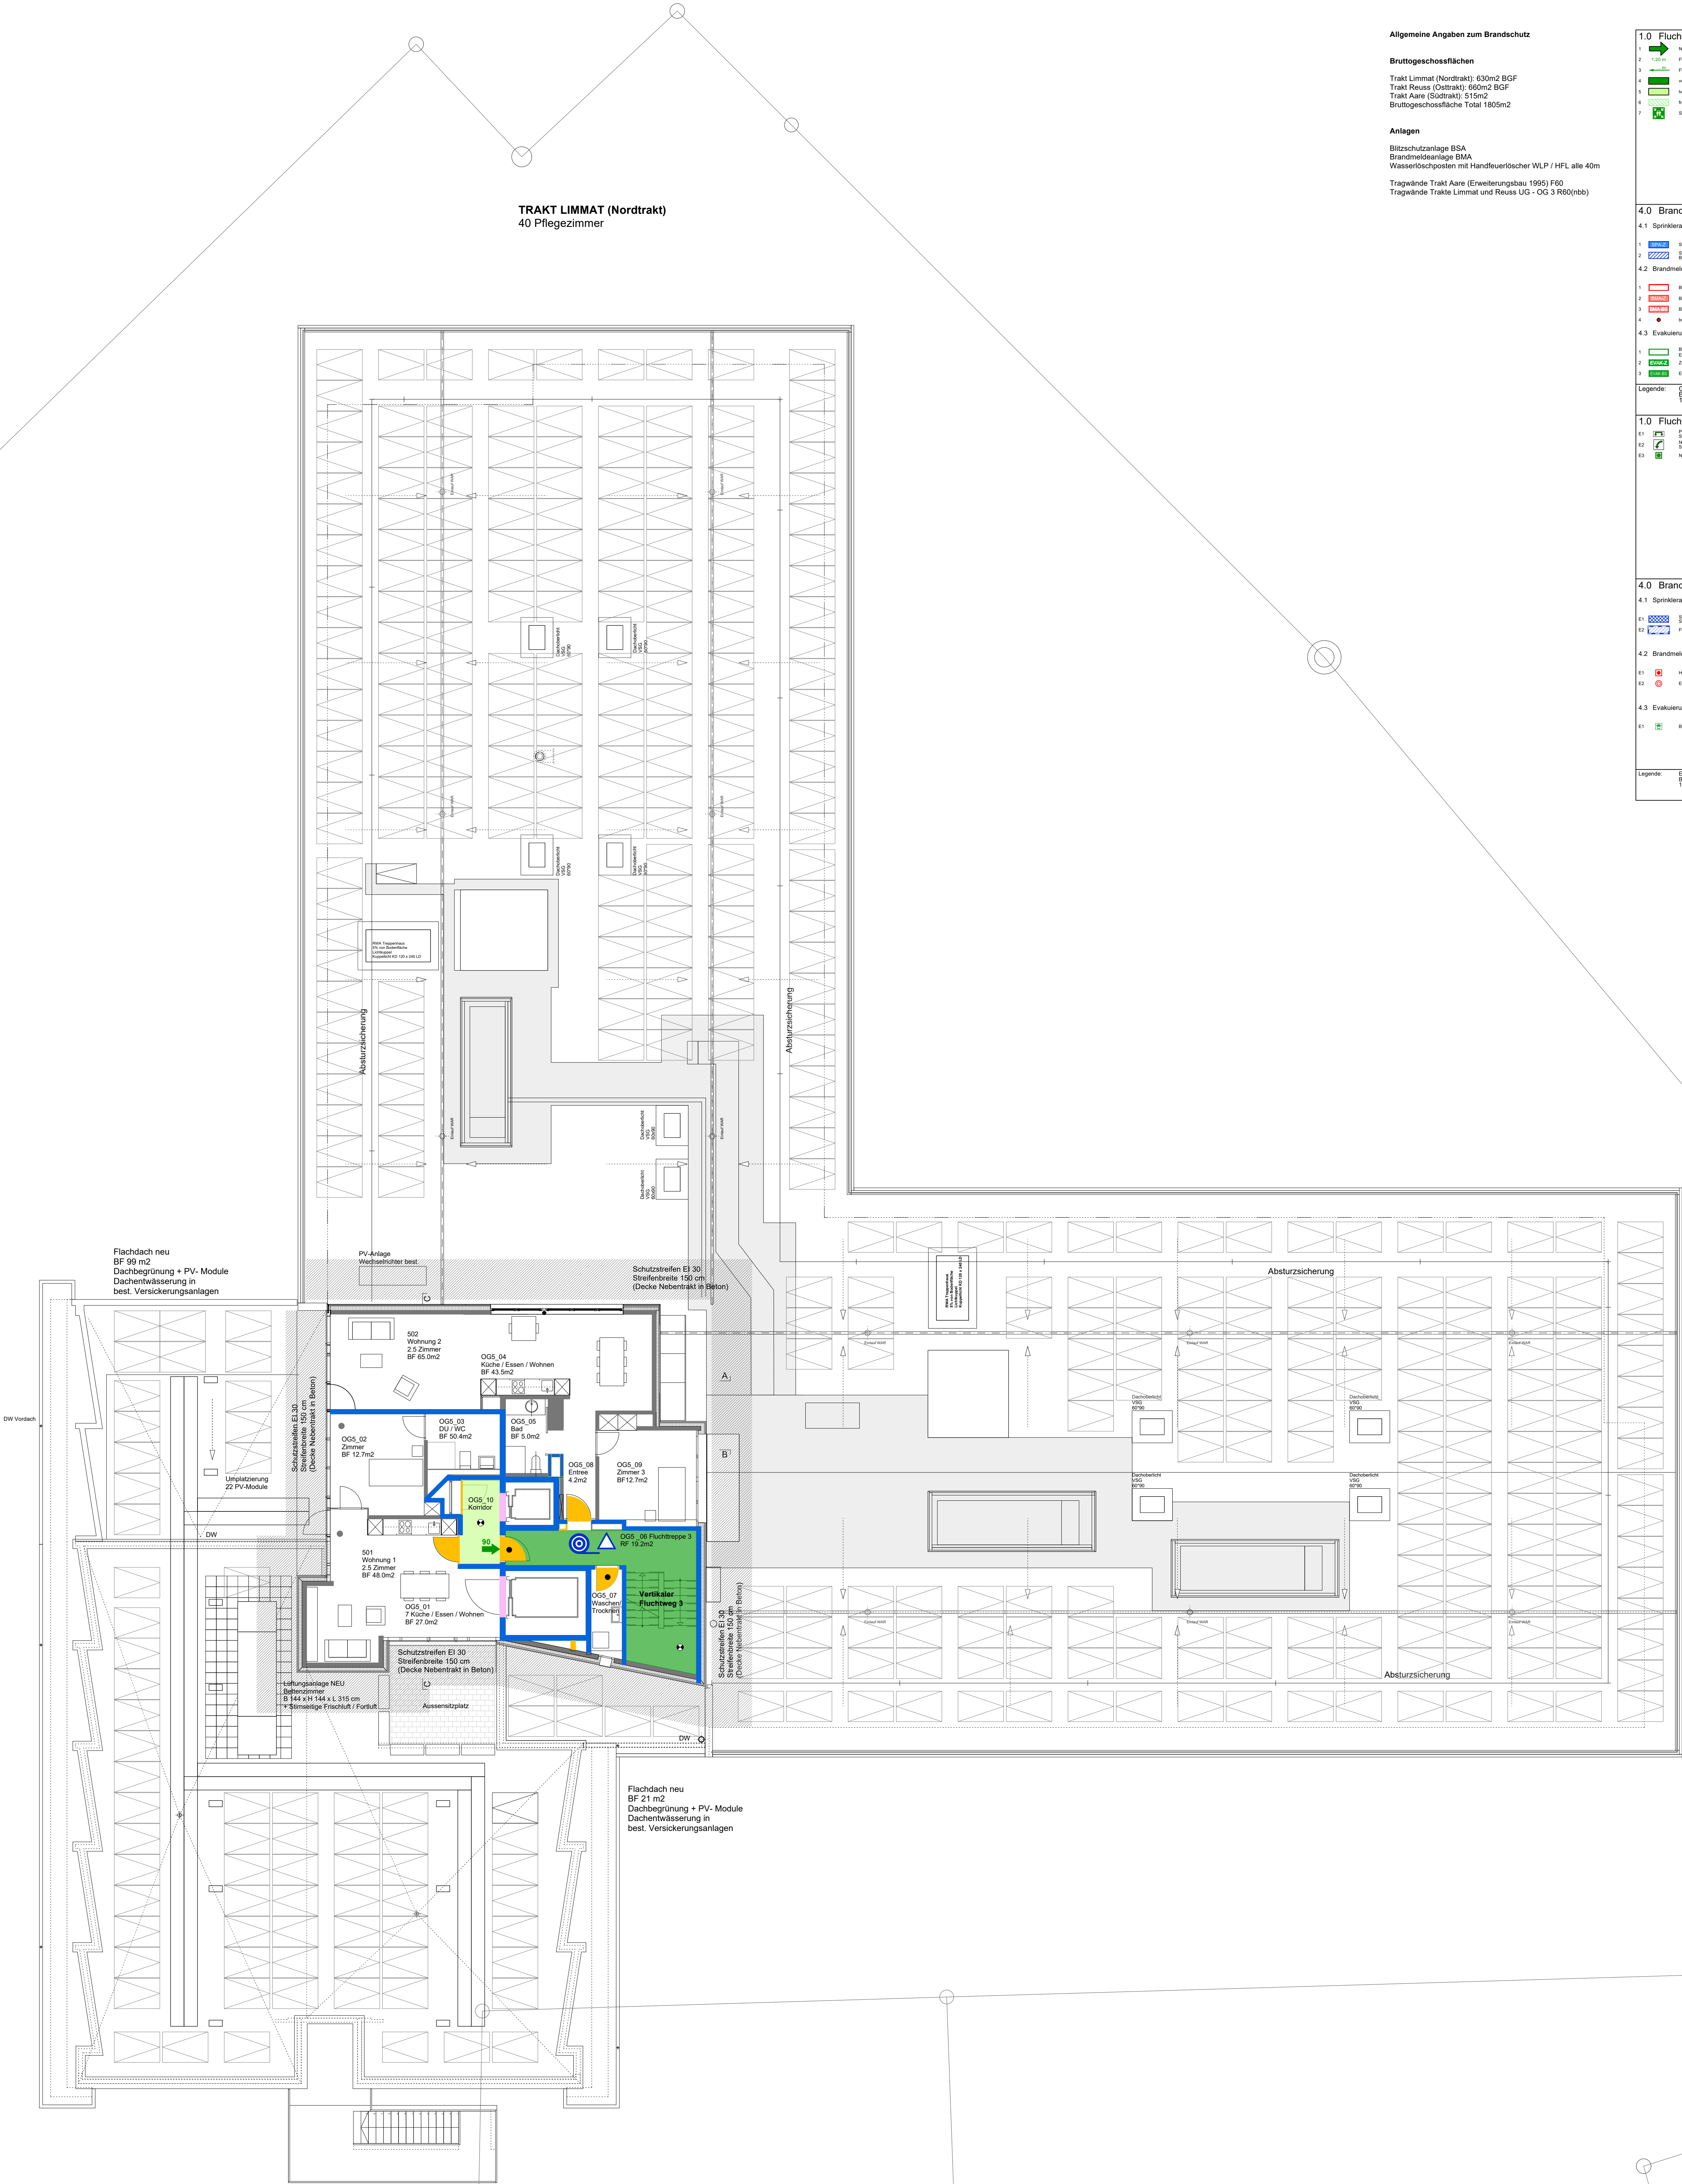

TRAKT AARE (Südtrakt)
32 Pflegezimmer + 8 Neubaulzimmer

Allgemeine Angaben zum Brandschutz

Bruttogeschossflächen

Trakt Limmat (Nordtrakt): 630m² BGF
Trakt Reuss (Osttrakt): 650m² BGF
Trakt Aare (Südtrakt): 510m²
Bruttogeschossfläche Total: 1890m²

Anlagen

Blitzschutzanlage RSA
Brandmeldeanlage SMA
Wasserschöpfen mit Handfeuerlöcher WLP / HFL alle 40m
Tragwände Trakt Aare (Erweiterungsbauteil 1995) F60
Tragwände Trakt Limmat und Reuss US + OD 3 R500(b)

1.0 Fluchtwege	2.1 Feuerwiderstände	2.2 Abschlüsse	3.0 Löscheinrichtungen
1.1 Sprinkleranlage	2.1.1 Feuerwiderstände (F)	2.2.1 Feuerwiderstände (F)	3.1 Feuerlöscher
1.2 Brandmeldeanlage	2.1.2 Feuerwiderstände (F)	2.2.2 Feuerwiderstände (F)	3.2 Feuerhydranten
1.3 Evakuierungsanlage	2.1.3 Feuerwiderstände (F)	2.2.3 Feuerwiderstände (F)	3.3 Feuerhydranten
1.4 Sprinkleranlage	2.1.4 Feuerwiderstände (F)	2.2.4 Feuerwiderstände (F)	3.4 Feuerhydranten
1.5 Brandmeldeanlage	2.1.5 Feuerwiderstände (F)	2.2.5 Feuerwiderstände (F)	3.5 Feuerhydranten
1.6 Evakuierungsanlage	2.1.6 Feuerwiderstände (F)	2.2.6 Feuerwiderstände (F)	3.6 Feuerhydranten
1.7 Sprinkleranlage	2.1.7 Feuerwiderstände (F)	2.2.7 Feuerwiderstände (F)	3.7 Feuerhydranten
1.8 Brandmeldeanlage	2.1.8 Feuerwiderstände (F)	2.2.8 Feuerwiderstände (F)	3.8 Feuerhydranten
1.9 Evakuierungsanlage	2.1.9 Feuerwiderstände (F)	2.2.9 Feuerwiderstände (F)	3.9 Feuerhydranten
1.10 Sprinkleranlage	2.1.10 Feuerwiderstände (F)	2.2.10 Feuerwiderstände (F)	3.10 Feuerhydranten
1.11 Brandmeldeanlage	2.1.11 Feuerwiderstände (F)	2.2.11 Feuerwiderstände (F)	3.11 Feuerhydranten
1.12 Evakuierungsanlage	2.1.12 Feuerwiderstände (F)	2.2.12 Feuerwiderstände (F)	3.12 Feuerhydranten
1.13 Sprinkleranlage	2.1.13 Feuerwiderstände (F)	2.2.13 Feuerwiderstände (F)	3.13 Feuerhydranten
1.14 Brandmeldeanlage	2.1.14 Feuerwiderstände (F)	2.2.14 Feuerwiderstände (F)	3.14 Feuerhydranten
1.15 Evakuierungsanlage	2.1.15 Feuerwiderstände (F)	2.2.15 Feuerwiderstände (F)	3.15 Feuerhydranten
1.16 Sprinkleranlage	2.1.16 Feuerwiderstände (F)	2.2.16 Feuerwiderstände (F)	3.16 Feuerhydranten
1.17 Brandmeldeanlage	2.1.17 Feuerwiderstände (F)	2.2.17 Feuerwiderstände (F)	3.17 Feuerhydranten
1.18 Evakuierungsanlage	2.1.18 Feuerwiderstände (F)	2.2.18 Feuerwiderstände (F)	3.18 Feuerhydranten
1.19 Sprinkleranlage	2.1.19 Feuerwiderstände (F)	2.2.19 Feuerwiderstände (F)	3.19 Feuerhydranten
1.20 Brandmeldeanlage	2.1.20 Feuerwiderstände (F)	2.2.20 Feuerwiderstände (F)	3.20 Feuerhydranten
1.21 Evakuierungsanlage	2.1.21 Feuerwiderstände (F)	2.2.21 Feuerwiderstände (F)	3.21 Feuerhydranten
1.22 Sprinkleranlage	2.1.22 Feuerwiderstände (F)	2.2.22 Feuerwiderstände (F)	3.22 Feuerhydranten
1.23 Brandmeldeanlage	2.1.23 Feuerwiderstände (F)	2.2.23 Feuerwiderstände (F)	3.23 Feuerhydranten
1.24 Evakuierungsanlage	2.1.24 Feuerwiderstände (F)	2.2.24 Feuerwiderstände (F)	3.24 Feuerhydranten
1.25 Sprinkleranlage	2.1.25 Feuerwiderstände (F)	2.2.25 Feuerwiderstände (F)	3.25 Feuerhydranten
1.26 Brandmeldeanlage	2.1.26 Feuerwiderstände (F)	2.2.26 Feuerwiderstände (F)	3.26 Feuerhydranten
1.27 Evakuierungsanlage	2.1.27 Feuerwiderstände (F)	2.2.27 Feuerwiderstände (F)	3.27 Feuerhydranten
1.28 Sprinkleranlage	2.1.28 Feuerwiderstände (F)	2.2.28 Feuerwiderstände (F)	3.28 Feuerhydranten
1.29 Brandmeldeanlage	2.1.29 Feuerwiderstände (F)	2.2.29 Feuerwiderstände (F)	3.29 Feuerhydranten
1.30 Evakuierungsanlage	2.1.30 Feuerwiderstände (F)	2.2.30 Feuerwiderstände (F)	3.30 Feuerhydranten
1.31 Sprinkleranlage	2.1.31 Feuerwiderstände (F)	2.2.31 Feuerwiderstände (F)	3.31 Feuerhydranten
1.32 Brandmeldeanlage	2.1.32 Feuerwiderstände (F)	2.2.32 Feuerwiderstände (F)	3.32 Feuerhydranten
1.33 Evakuierungsanlage	2.1.33 Feuerwiderstände (F)	2.2.33 Feuerwiderstände (F)	3.33 Feuerhydranten
1.34 Sprinkleranlage	2.1.34 Feuerwiderstände (F)	2.2.34 Feuerwiderstände (F)	3.34 Feuerhydranten
1.35 Brandmeldeanlage	2.1.35 Feuerwiderstände (F)	2.2.35 Feuerwiderstände (F)	3.35 Feuerhydranten
1.36 Evakuierungsanlage	2.1.36 Feuerwiderstände (F)	2.2.36 Feuerwiderstände (F)	3.36 Feuerhydranten
1.37 Sprinkleranlage	2.1.37 Feuerwiderstände (F)	2.2.37 Feuerwiderstände (F)	3.37 Feuerhydranten
1.38 Brandmeldeanlage	2.1.38 Feuerwiderstände (F)	2.2.38 Feuerwiderstände (F)	3.38 Feuerhydranten
1.39 Evakuierungsanlage	2.1.39 Feuerwiderstände (F)	2.2.39 Feuerwiderstände (F)	3.39 Feuerhydranten
1.40 Sprinkleranlage	2.1.40 Feuerwiderstände (F)	2.2.40 Feuerwiderstände (F)	3.40 Feuerhydranten
1.41 Brandmeldeanlage	2.1.41 Feuerwiderstände (F)	2.2.41 Feuerwiderstände (F)	3.41 Feuerhydranten
1.42 Evakuierungsanlage	2.1.42 Feuerwiderstände (F)	2.2.42 Feuerwiderstände (F)	3.42 Feuerhydranten
1.43 Sprinkleranlage	2.1.43 Feuerwiderstände (F)	2.2.43 Feuerwiderstände (F)	3.43 Feuerhydranten
1.44 Brandmeldeanlage	2.1.44 Feuerwiderstände (F)	2.2.44 Feuerwiderstände (F)	3.44 Feuerhydranten
1.45 Evakuierungsanlage	2.1.45 Feuerwiderstände (F)	2.2.45 Feuerwiderstände (F)	3.45 Feuerhydranten
1.46 Sprinkleranlage	2.1.46 Feuerwiderstände (F)	2.2.46 Feuerwiderstände (F)	3.46 Feuerhydranten
1.47 Brandmeldeanlage	2.1.47 Feuerwiderstände (F)	2.2.47 Feuerwiderstände (F)	3.47 Feuerhydranten
1.48 Evakuierungsanlage	2.1.48 Feuerwiderstände (F)	2.2.48 Feuerwiderstände (F)	3.48 Feuerhydranten
1.49 Sprinkleranlage	2.1.49 Feuerwiderstände (F)	2.2.49 Feuerwiderstände (F)	3.49 Feuerhydranten
1.50 Brandmeldeanlage	2.1.50 Feuerwiderstände (F)	2.2.50 Feuerwiderstände (F)	3.50 Feuerhydranten
1.51 Evakuierungsanlage	2.1.51 Feuerwiderstände (F)	2.2.51 Feuerwiderstände (F)	3.51 Feuerhydranten
1.52 Sprinkleranlage	2.1.52 Feuerwiderstände (F)	2.2.52 Feuerwiderstände (F)	3.52 Feuerhydranten
1.53 Brandmeldeanlage	2.1.53 Feuerwiderstände (F)	2.2.53 Feuerwiderstände (F)	3.53 Feuerhydranten
1.54 Evakuierungsanlage	2.1.54 Feuerwiderstände (F)	2.2.54 Feuerwiderstände (F)	3.54 Feuerhydranten
1.55 Sprinkleranlage	2.1.55 Feuerwiderstände (F)	2.2.55 Feuerwiderstände (F)	3.55 Feuerhydranten
1.56 Brandmeldeanlage	2.1.56 Feuerwiderstände (F)	2.2.56 Feuerwiderstände (F)	3.56 Feuerhydranten
1.57 Evakuierungsanlage	2.1.57 Feuerwiderstände (F)	2.2.57 Feuerwiderstände (F)	3.57 Feuerhydranten
1.58 Sprinkleranlage	2.1.58 Feuerwiderstände (F)	2.2.58 Feuerwiderstände (F)	3.58 Feuerhydranten
1.59 Brandmeldeanlage	2.1.59 Feuerwiderstände (F)	2.2.59 Feuerwiderstände (F)	3.59 Feuerhydranten
1.60 Evakuierungsanlage	2.1.60 Feuerwiderstände (F)	2.2.60 Feuerwiderstände (F)	3.60 Feuerhydranten
1.61 Sprinkleranlage	2.1.61 Feuerwiderstände (F)	2.2.61 Feuerwiderstände (F)	3.61 Feuerhydranten
1.62 Brandmeldeanlage	2.1.62 Feuerwiderstände (F)	2.2.62 Feuerwiderstände (F)	3.62 Feuerhydranten
1.63 Evakuierungsanlage	2.1.63 Feuerwiderstände (F)	2.2.63 Feuerwiderstände (F)	3.63 Feuerhydranten
1.64 Sprinkleranlage	2.1.64 Feuerwiderstände (F)	2.2.64 Feuerwiderstände (F)	3.64 Feuerhydranten
1.65 Brandmeldeanlage	2.1.65 Feuerwiderstände (F)	2.2.65 Feuerwiderstände (F)	3.65 Feuerhydranten
1.66 Evakuierungsanlage	2.1.66 Feuerwiderstände (F)	2.2.66 Feuerwiderstände (F)	3.66 Feuerhydranten
1.67 Sprinkleranlage	2.1.67 Feuerwiderstände (F)	2.2.67 Feuerwiderstände (F)	3.67 Feuerhydranten
1.68 Brandmeldeanlage	2.1.68 Feuerwiderstände (F)	2.2.68 Feuerwiderstände (F)	3.68 Feuerhydranten
1.69 Evakuierungsanlage	2.1.69 Feuerwiderstände (F)	2.2.69 Feuerwiderstände (F)	3.69 Feuerhydranten
1.70 Sprinkleranlage	2.1.70 Feuerwiderstände (F)	2.2.70 Feuerwiderstände (F)	3.70 Feuerhydranten
1.71 Brandmeldeanlage	2.1.71 Feuerwiderstände (F)	2.2.71 Feuerwiderstände (F)	3.71 Feuerhydranten
1.72 Evakuierungsanlage	2.1.72 Feuerwiderstände (F)	2.2.72 Feuerwiderstände (F)	3.72 Feuerhydranten
1.73 Sprinkleranlage	2.1.73 Feuerwiderstände (F)	2.2.73 Feuerwiderstände (F)	3.73 Feuerhydranten
1.74 Brandmeldeanlage	2.1.74 Feuerwiderstände (F)	2.2.74 Feuerwiderstände (F)	3.74 Feuerhydranten
1.75 Evakuierungsanlage	2.1.75 Feuerwiderstände (F)	2.2.75 Feuerwiderstände (F)	3.75 Feuerhydranten
1.76 Sprinkleranlage	2.1.76 Feuerwiderstände (F)	2.2.76 Feuerwiderstände (F)	3.76 Feuerhydranten
1.77 Brandmeldeanlage	2.1.77 Feuerwiderstände (F)	2.2.77 Feuerwiderstände (F)	3.77 Feuerhydranten
1.78 Evakuierungsanlage	2.1.78 Feuerwiderstände (F)	2.2.78 Feuerwiderstände (F)	3.78 Feuerhydranten
1.79 Sprinkleranlage	2.1.79 Feuerwiderstände (F)	2.2.79 Feuerwiderstände (F)	3.79 Feuerhydranten
1.80 Brandmeldeanlage	2.1.80 Feuerwiderstände (F)	2.2.80 Feuerwiderstände (F)	3.80 Feuerhydranten
1.81 Evakuierungsanlage	2.1.81 Feuerwiderstände (F)	2.2.81 Feuerwiderstände (F)	3.81 Feuerhydranten
1.82 Sprinkleranlage	2.1.82 Feuerwiderstände (F)	2.2.82 Feuerwiderstände (F)	3.82 Feuerhydranten
1.83 Brandmeldeanlage	2.1.83 Feuerwiderstände (F)	2.2.83 Feuerwiderstände (F)	3.83 Feuerhydranten
1.84 Evakuierungsanlage	2.1.84 Feuerwiderstände (F)	2.2.84 Feuerwiderstände (F)	3.84 Feuerhydranten
1.85 Sprinkleranlage	2.1.85 Feuerwiderstände (F)	2.2.85 Feuerwiderstände (F)	3.85 Feuerhydranten
1.86 Brandmeldeanlage	2.1.86 Feuerwiderstände (F)	2.2.86 Feuerwiderstände (F)	3.86 Feuerhydranten
1.87 Evakuierungsanlage	2.1.87 Feuerwiderstände (F)	2.2.87 Feuerwiderstände (F)	3.87 Feuerhydranten
1.88 Sprinkleranlage	2.1.88 Feuerwiderstände (F)	2.2.88 Feuerwiderstände (F)	3.88 Feuerhydranten
1.89 Brandmeldeanlage	2.1.89 Feuerwiderstände (F)	2.2.89 Feuerwiderstände (F)	3.89 Feuerhydranten
1.90 Evakuierungsanlage	2.1.90 Feuerwiderstände (F)	2.2.90 Feuerwiderstände (F)	3.90 Feuerhydranten
1.91 Sprinkleranlage	2.1.91 Feuerwiderstände (F)	2.2.91 Feuerwiderstände (F)	3.91 Feuerhydranten
1.92 Brandmeldeanlage	2.1.92 Feuerwiderstände (F)	2.2.92 Feuerwiderstände (F)	3.92 Feuerhydranten
1.93 Evakuierungsanlage	2.1.93 Feuerwiderstände (F)	2.2.93 Feuerwiderstände (F)	3.93 Feuerhydranten
1.94 Sprinkleranlage	2.1.94 Feuerwiderstände (F)	2.2.94 Feuerwiderstände (F)	3.94 Feuerhydranten
1.95 Brandmeldeanlage	2.1.95 Feuerwiderstände (F)	2.2.95 Feuerwiderstände (F)	3.95 Feuerhydranten
1.96 Evakuierungsanlage	2.1.96 Feuerwiderstände (F)	2.2.96 Feuerwiderstände (F)	3.96 Feuerhydranten
1.97 Sprinkleranlage	2.1.97 Feuerwiderstände (F)	2.2.97 Feuerwiderstände (F)	3.97 Feuerhydranten
1.98 Brandmeldeanlage	2.1.98 Feuerwiderstände (F)	2.2.98 Feuerwiderstände (F)	3.98 Feuerhydranten
1.99 Evakuierungsanlage	2.1.99 Feuerwiderstände (F)	2.2.99 Feuerwiderstände (F)	3.99 Feuerhydranten
2.00 Sprinkleranlage	2.1.100 Feuerwiderstände (F)	2.2.100 Feuerwiderstände (F)	3.100 Feuerhydranten

TRAKT REUSS (Osttrakt)
48 Zimmer